


TEMPERATŪRU GRAFIKS

Siltumcentrāle Centrs (N.Rancāna iela 5) un Siltumcentrāle "Ziemeļi" (Atbrīvošanas aleja 155A) siltumapgādes zonā

Āra gaisa temperatūra, t ār.g. (°C)	Turpgaitas siltumnesēja temperatūra, T1 (°C)	Atgaitas siltumnesēja temperatūra, T2
+12	65	47
+11	65	47
+10	65	46
+9	65	45
+8	65	44
+7	65	43
+6	65	42
+5	65	42
+4	65	42
+3	65	42
+2	65	43
+1	67	43
0	69	44
-1	70	44
-2	72	45
-3	73	46
-4	75	46
-5	77	47
-6	78	48
-7	79	48
-8	81	49
-9	83	50
-10	84	51
-11	86	52
-12	87	52
-13	89	53
-14	90	54
-15	90	55
-16	90	56
-17	90	57
-18	90	58
-19	90	59
-20	90	60
-21	90	60
-22	90	61
-23	90	62
-24	90	63

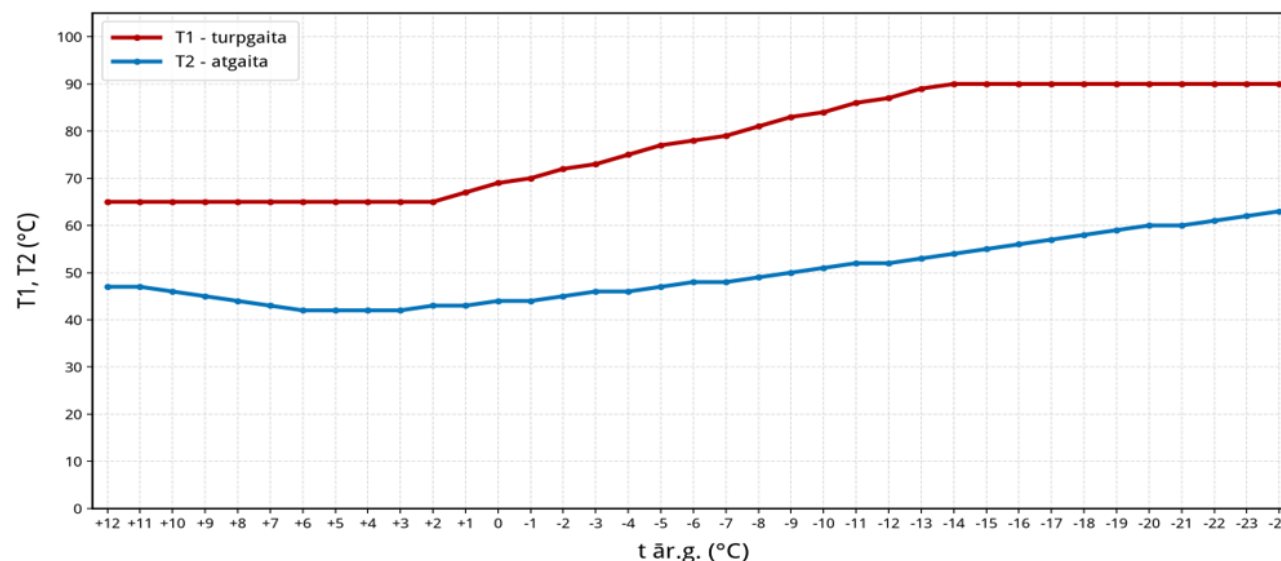

PIEZĪMES

1. Apkures sezonas laikā siltumnesēja temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā tiek uzturēta saskaņā ar noteikto temperatūras grafiku, pieļaujot novirzi līdz ± 3 °C.
2. Vasaras periodā siltumnesēja temperatūra turpgaitas cauruļvadā tiek nodrošināta 65 °C robežās, pieļaujamā novirze ir ± 3 °C.
3. Siltumenerģijas lietotāja pienākums ir nodrošināt, lai atgaitas siltumnesēja temperatūra no siltumapgādes sistēmas atbilstu noteiktajam temperatūras grafikam un nepārsniegtu to vairāk par 3 °C.
4. Nepieciešamie siltumnesēja parametri uz SIA "Rēzeknes siltumtīkli" piederības robežas tiek nodrošināti, veicot centrālo kvalitatīvo regulēšanu siltuma avotā, izmantojot individuālos siltummezglus.